

NAPÁJOVÁ SYSTÉMA: 3/N/PE AC 400V/230V 50Hz, TN-C-S
 OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRÚDOM: PODLA STN 332000-4-41/2007
 OCHRANNÉ OPATRENIA: – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
 411.3 POŽADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČIE
 411.3.1.1 OCHRANNÉ UZEMNENIE
 411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPAJANIE
 411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČIE
 411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA
 412 OCHRANNÉ OPATRENIE: DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA
 OPATRENIA NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANU PRED PRIAMYM DOTYKOM):
 A.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
 A.2 ZABRANÝ ALEBO KRYTÝ


VONKAŠIE VPLYVY: – DRUH III A VI PODLA NZA.1.6, STN 332000-5-51

SO-01: HLAVNÝ OBJEKT
 ELEKTRO


Autor :		ING. P. JURČO	
Zadp.projektant :		ING. O. GALDVIČ	
Vyracoval :		MGR. R. ILÁŠ	
Objednatel :		OBEC HUNCOVCE	
HUNCOVCE, ZÁKLADNÁ ŠKOLA – – PRÍSTAVBA UČEBNÓVEHO BLOKU–I.ETAPA			
Odosl:		mierka: <div>–/–</div>	
ROZVADZAČ RS6		<div>72/15</div> <div>EL-4</div>	

Igu projekt s. r. o. Hlavná 383/82 039 14 Sereď, Slovensko IČO: 40218 573, IČZ: 383702 otdel.gdovce@huncovce.sk			
Datum	07/2015	Stupeň	: RP
Prda	ELEKTRO	Formát	: 4 A4
Číslo:		Výkres:	

L1,L2,L3 3/N/PE ~50Hz, 400/230V/TN-C-S

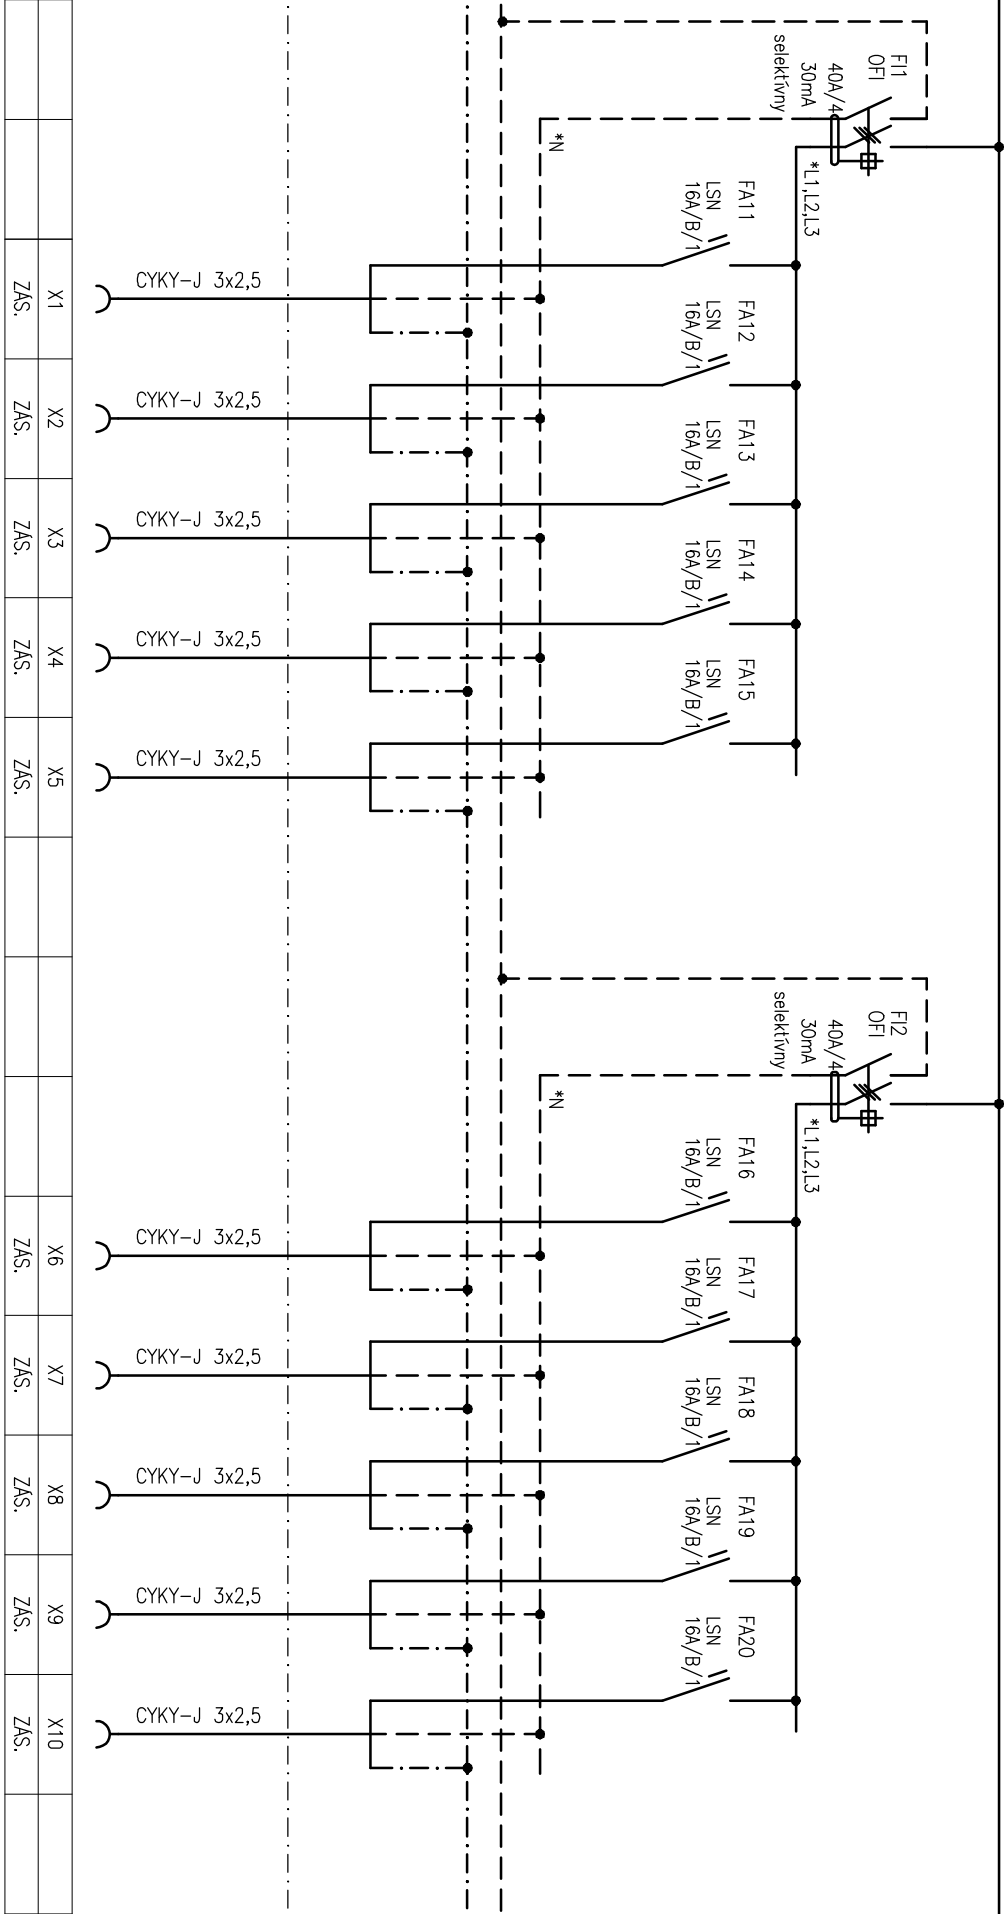

HLAVNÁ UZEMŇOVACIA PRÍPOJNICA

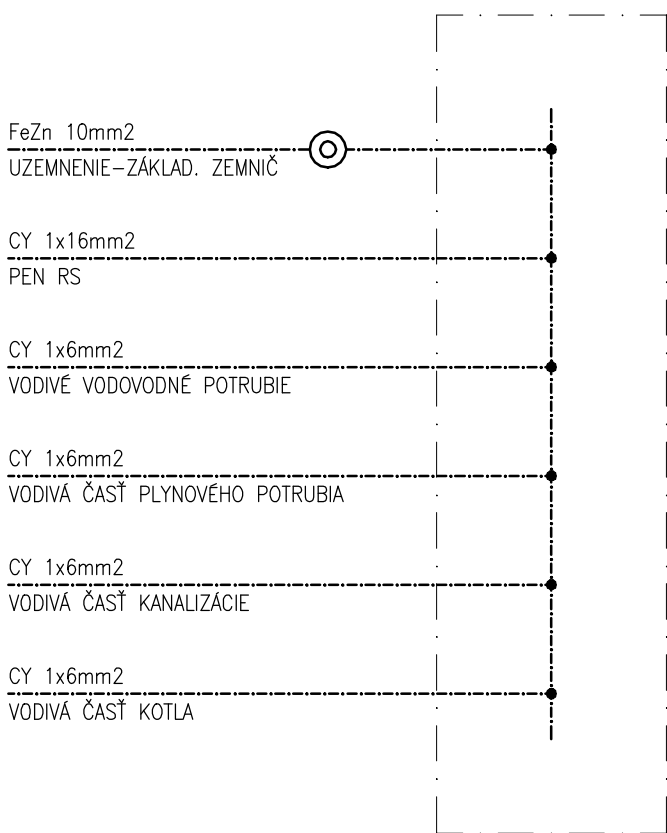

HUNCOVCE, ZAKLADNÁ ŠKOLA –
– PRÍSTAVBA UČEBŇOVÉHO BLOKU – I. ETAPA

H.U.P.

Č.L.
1/1

Č.V.
EL-4