

RE OVLADACÍ KABEL CYKY 3Ax1,5



3NPE~50Hz 230 / 400V , TN-S

RE

RE/LSN-25B/3
CYKY 5Cx6,0

RH

Pi = 18 kW
Ps = 9 kW

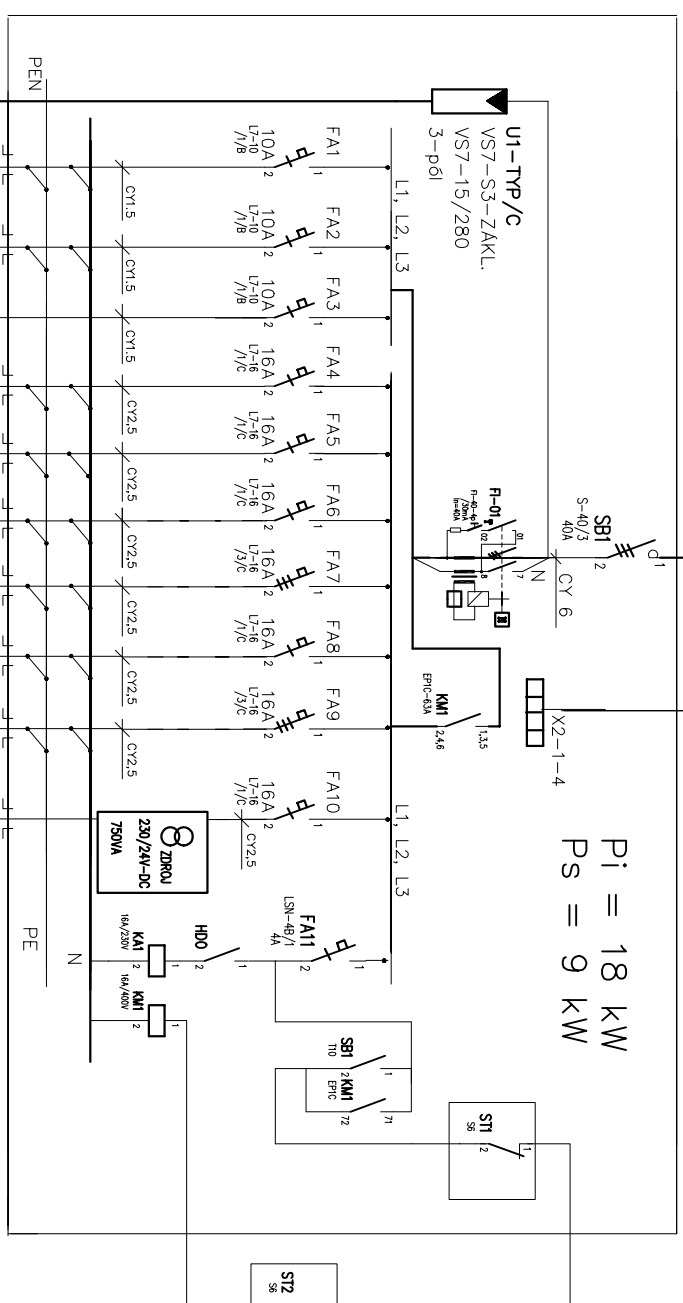

- SVETELNÝ OBVOD 1 CYKY 3Cx1,5
- SVETELNÝ OBVOD 2 CYKY 3Cx1,5
- REZERVNÝ OBVOD
- ZÁSUVKOVÝ OBVOD ZS1 CYKY 3Cx2,5
- ZÁSUVKOVÝ OBVOD ZS2 CYKY 3Cx2,5
- ZÁSUVKOVÝ OBVOD ZS3 CYKY 3Cx2,5
- 3-FÁZOVÁ ZÁSUVKA CYKY 5Cx4,0
- NAP. REGULÁCIE RG CYKY 3Cx2,5
- NAPOJENIE PEL.PECE RK CYKY 5Cx4,0
- REZERVNÝ OBVOD CYKY 2Ax4,0
- 24V VÝVOD / BEZP NAPATIE

OCHRANA PRED NDN : V ZMYSLE STN 33 2000-4-41
NAPAT. SÚSTAVA : 3 NPE~50Hz 230 /400V /TN-S
MEN. PRÚD : In= 25A
SKRAT.PRÚD : 10kA

POZNÁMKA:

- NAPĎTOVÁ SÚSTAVA: 3NPE~50Hz 230/400V , TN-S
- OCHRANA: V NORMÁLNEJ PREVADZKE
- DOPLNKOVÝ - PRÚD. CHRÁNIČMI
- OCHRANA: PRI PORUČE
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NĎPAJANIA

OCOLOPLECHOVÁ ROZVODNICA
600x600x250 mm, IP43/20
PRÍVOD ZHORA A VÝVODY ZHORA



Index zmeny			Názov celku :
	Dátum	Meno	
Investor	Obeňý Úrad Pohoreľ		REKONŠTRUKCIA KOTOLNE Z TUHÉHO PALIVA NA DREVNÝ ŠIEPKU Pohoreľ - viacúčelový objekt obce
Stupen	Pohoreľ		
Profesia	PROJEKT STAVEBNÉ POUV ENIE		
Navrhol	TECHNODIGKE VYBAŇE STAVBY		
Vypracoval			
Kontroval			Názov vykresu : ELEKTROINŠTALÁCIA SCHÉMA ROZVADZAČA BUDOVY
Dátum	06/2017		
Formát	x fA4		
Merítko	N		
Číslo vykresu : RD - 706 - 08- 15			