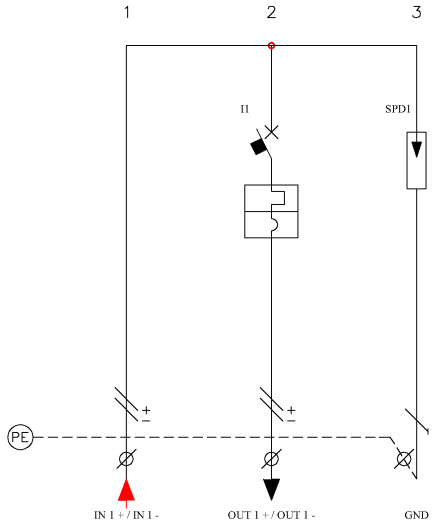


N. MODULI				1	2	3								
DENOMINAZIONE UTENZA			1	Arrivo stringa 1	Linea	Scaricatore								
			2	DC	Inverter	sovratensione								
			3	da pannelli PV	MPPT	DC								
			4	.	.	.								
POTENZA NOMINALE		kW	5			.								
TENSIONE NOMINALE		V	6	1000VDC	1000VDC	1000VDC								
CORRENTE DI BASE / PORTATA LINEA		A/A	7	.	.	.								
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	MARCA / TIPO / CURVA		8	.	CHI/NB1-DC	CHI/OBV1000VDC								
	POLI	n.	9	2	4	2+T								
	PORTATA NOMINALE/RELE'	A	10	.	20	.								
	POTERE DI INTERRUZIONE	kA	11	.	6	.								
	TARATURA MAGNETICA	A	12	.	.	.								
	TARATURA TERMICA	A	13	.	.	.								
	Idn	A	14	.	.	.								
FUSIBILI	TIPO / In	/A	15	.	.	.								
CONTATTORE	TIPO / PORTATA	/kW	16	.	.	.								
RELE' TERMICO	TIPO / REGOLAZIONE	/A	17	.	.	.								
RELE' DIFFERENZ.	MARCA / TIPO		18	.	.	.								
	Idn / t	A/s	19	.	.	.								
TRASFORMATORE DI TENSIONE		VA/V	20	.	.	.								
LINEA	TIPO CAVO E FORMAZIONE		21	H1Z2Z2-K	H1Z2Z2-K	FS17								
	SEZIONE DI FASE	mm^2	22	2x6	2x6	.								
	SEZ. COND. DI NEUTRO	mm^2	23	.	.	.								
	SEZ. COND. DI PROT.	mm^2	24	.	.	6								
	LUNGHEZZA LINEA	m	25	.	.	.								
	TIPO DI POSA		26	.	.	.								

Committente:

CHINT Italia Investment srl

Via Bruno Maderna 7 - Venezia

Oggetto: Quadro 1 stringa 1000VDC 1 MPPT

Descrizione: CHTSB1101H-V1

Codice: 3215717


Progettista: RS / GivG			
Scala:	Data: 07/2026		
File: CHTSB1101H-V1	Foglio	1	Segue 2
Commessa:	Totale Fogli	2	


Disegno riservato a termine di legge con divieto di riprodurlo e di renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.

A4

ATTENZIONE: Rispettare il collegamento delle stringhe:
Positivo su **INx+** (ROSSO) - Negativo su **INx-** (NERO)
Rispettare polarità positiva e negativa dei collegamenti. Dispositivi polarizzati.

Realizzare l'impianto secondo la regola dell'arte nel rispetto del D.M. 37/08.
Collegare tutte linee con capocorda delle sezioni adeguate.
Prima della mesa in servizio verificare il corretto serraggio di viti e bulloni,
effettuare le verifiche dell'impianto di terra.

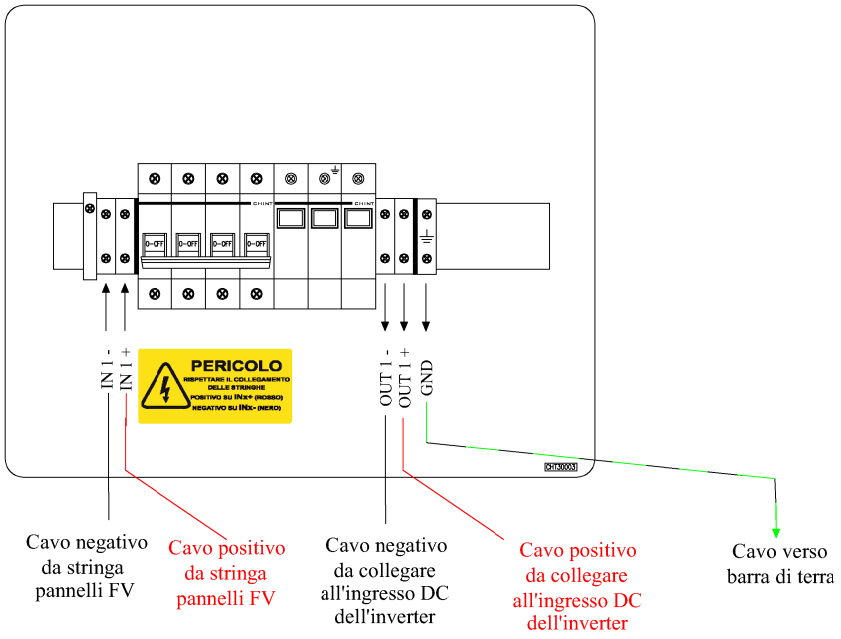

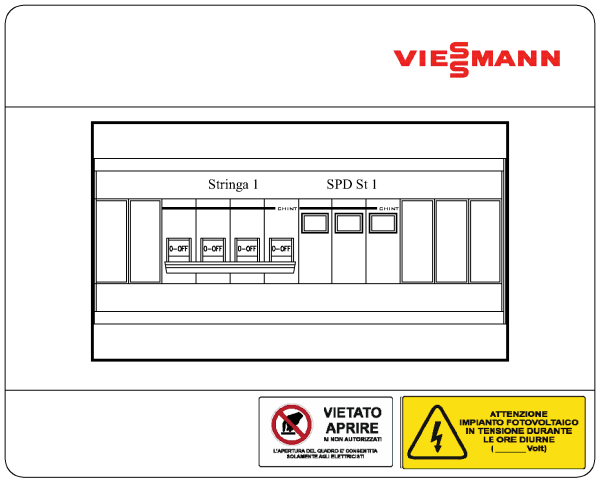

Committente: CHINT Italia Investment srl Via Bruno Maderna 7 - Venezia	Oggetto: Quadro 1 stringa 1000VDC 1 MPPT Descrizione: CHTSB1101H-V1 Codice: 3215717		Progettista: RS / GivG Scala: / Data: 07/2026 File: CHTSB1101H-V1 / Foglio 2 / Segue - Commessa: / Totale Fogli 2

Disegno riservato a termine di legge con divieto di riprodurlo e di renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.

A4